




2014000170Z



(2014)国认监认字(001)号



检测
CNAS L0259

检 验 报 告

认证委托人：北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

产品型号名称：JBF-TD802 型传输设备

检 验 类 别：型 式 试 验

国家消防电子产品质量监督检验中心



注 意 事 项

1. 报告无“检验专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签章无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议,请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出,逾期不予受理。
6. 检验报告仅对受检样品负责。
7. 如对本报告有意见或需解释,请与我中心检验管理部联系。

单位名称: 国家消防电子产品质量监督检验中心
地 址: 沈阳市皇姑区文大路218-20号甲
检验管理部 电话: (86) 24-31535801/5915
 传真: 31535850/5806
技术发展部 电话: (86) 24-31535958/5968/5916
 传真: 31535967
邮政编码: 110034
网 址: <http://www.efire.cn>
电子信箱: webmaster@efire.cn

Name: China National Supervision and Test Centre
for Fire Electronic Product Quality
Address: 218-20, Wenda Road, Huanggu District,
Shenyang, P.R.China 110034
Tel: (86) 24-31535801/5915
Fax: (86) 24-31535850/5806
Website: <http://www.efire.cn>
E-mail: webmaster@efire.cn

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

No: Dz201511601

共 21 页 第 1 页

产品名称	传输设备	型 号	JBF-TD802
认证委托人	北大青鸟环宇消防设备股份有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	北大青鸟环宇消防设备股份有限公司	生产日期	2015 年 8 月
生产企业	北大青鸟环宇消防设备股份有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	4 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2015 年 10 月 12 日
检验依据	GB 16806-2006 《消防联动控制系统》 CNCA-C18-01: 2014 《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-01 《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	全项		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 16806-2006 《消防联动控制系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  （检验专用章） 签发日期：2015 年 12 月 17 日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准：王群

审核：王群

编制：王群

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201511601

共 21 页 第 2 页

认证委托人	北大青鸟环宇消防设备股份有限公司		
通信地址	北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼		
联系电话	010-82615888-6046	传 真	010-62755692

产品照片



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201511601

共 21 页 第 3 页

产品内部照片



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201511601

共 21 页 第 4 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 传输设备
- 2) 型号: JBF-TD802
- 3) 执行标准号: GB 16806-2006
- 4) 生产者: 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司
- 5) 生产企业: 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司
- 6) 生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园
- 7) 主要技术参数: 工作电压 AC220V 50Hz
- 8) 接线端子标注: 有
- 9) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸为: 310mm×110mm×420mm;
- 2) 外壳材质为金属;
- 3) 电池: 单节容量: 12V 4.0Ah、电池节数: 1 节;
- 4) 通过总线 (RS232) 与火灾报警控制器、火灾报警控制器 (联动型) 进行通信;
- 5) 采用网线 (TCP/IP 协议) 向监控中心传送信息;
- 6) 与以下产品配接工作: 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司生产的 JB-TB-JBF-11SF 型、JB-TG-JBF-11SF-H 型、JB-TT-JBF-11SF-H 型、JB-TG-JBF-11SF 型、JB-TT-JBF-11SF 型、JB-TT-JBF-11S 型、JB-TG-JBF-11S 型、JB-TB-JBF-11S 型、JB-QB-JBF5010 型、JB-TT-JBF-11S/CE 型、JB-TG-JBF-11S/CE 型、JB-TG-JBF-11SF/C-H 型、JB-TT-JBF-11SF/C-H 型、JB-QB-JBF5014 型火灾报警控制器 (联动型)、JB-QB-JBF5011 型、JB-QB-JBF5012 型火灾报警控制器。

三、产品关键件描述:

电源

型号: IG-B2026

生产者: 北京盈帜新源科技有限公司

型号: YJG5201B

生产者: 北京原杰电子有限责任公司

一致性检查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：北大青鸟环宇消防设备股份有限公司
产品型号：JBF-TD802

No: Dz201511601
共 21 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	5.1.5	满足标准要求。	合 格	使用北京盈帆新源科技有限公司生产的 IG-B2026 型电源
2	火灾报警信息的接收与传输功能试验	5.8	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TB-JBF-11SF 型火灾报警控制器（联动型）
3	监管报警信息的接收与传输功能试验	5.8	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TB-JBF-11SF 型火灾报警控制器（联动型）
4	故障报警信息的接收与传输功能试验	5.8	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TB-JBF-11SF 型火灾报警控制器（联动型）
5	屏蔽信息的接收与传输功能试验	5.8	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TB-JBF-11SF 型火灾报警控制器（联动型）
6	手动报警功能试验	5.8	功 能 正 常。	合 格	/
7	本机故障报警功能试验	5.8	功 能 正 常。	合 格	/
8	自检功能试验	5.8	功 能 正 常。	合 格	/
9	电源性能试验	5.8	功 能 正 常。	合 格	/
10	绝缘电阻试验	5.13	1#试样有绝缘要求的外部带电端子与机壳之间的绝缘电阻值：大于 1000 MΩ；电源输入端与机壳之间的绝缘电阻值：大于 1000 MΩ。	合 格	/
11	电气强度试验	5.15	功 能 正 常。	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：北大青鸟环宇消防设备股份有限公司
产品型号：JBF-TD802

No: Dz201511601
共 21 页 第 6 页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
12	射频电磁场辐射 抗扰度试验	5.16	功 能 正 常。	合 格	/
13	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	5.17	功 能 正 常。	合 格	/
14	静电放电抗扰度试验	5.18	功 能 正 常。	合 格	/
15	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	5.19	功 能 正 常。	合 格	/
16	浪涌（冲击）抗扰度试验	5.20	功 能 正 常。	合 格	/
17	电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验	5.22	功 能 正 常。	合 格	/
18	低温（运行）试验	5.23	功 能 正 常。	合 格	/
19	恒定湿热（运行）试验	5.24	功 能 正 常。	合 格	/
20	振动（正弦）（运行）试验	5.26	功 能 正 常。	合 格	/
21	冲击试验	5.29	—	—	样品质量超过5kg。
以下空白。					

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：北大青鸟环宇消防设备股份有限公司
产品型号：JBF-TD802

No: Dz201511601
共 21 页 第 7 页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	火灾报警信息的接收与传输功能试验	5.8	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11SF-H 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11SF-H 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11SF 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11SF 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11S 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11S 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TB-JBF-11S 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-JBF5010 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11S/CE 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11S/CE 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11SF/C-H 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11SF/C-H 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-JBF5014 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-JBF5011 型火灾报警控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-JBF5012 型火灾报警控制器

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：北大青鸟环宇消防设备股份有限公司
产品型号：JBF-TD802

No: Dz201511601
共 21 页 第 8 页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
2	监管报警信息的接收与传输功能试验	5.8	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11SF-H 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11SF-H 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11SF 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11SF 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11S 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11S 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TB-JBF-11S 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-JBF5010 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11S/CE 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11S/CE 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11SF/C-H 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11SF/C-H 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-JBF5014 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-JBF5011 型火灾报警控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-JBF5012 型火灾报警控制器

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：北大青鸟环宇消防设备股份有限公司
产品型号：JBF-TD802

No: Dz201511601
共 21 页 第 9 页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
3	故障报警信息的接收与传输功能试验	5.8	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11SF-H 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11SF-H 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11SF 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11SF 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11S 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11S 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TB-JBF-11S 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-JBF5010 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11S/CE 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11S/CE 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11SF/C-H 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11SF/C-H 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-JBF5014 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-JBF5011 型火灾报警控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-JBF5012 型火灾报警控制器

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：北大青鸟环宇消防设备股份有限公司
产品型号：JBF-TD802

No: Dz201511601
共 21 页 第 10 页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
4	屏蔽信息的接收与 传输功能试验	5.8	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11SF-H 型 火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11SF-H 型 火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11SF 型火 灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11SF 型火 灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11S 型火灾 报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11S 型火灾 报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TB-JBF-11S 型火灾 报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-JBF5010 型火灾 报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11S/CE 型火灾报警控制器（联动 型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11S/CE 型火灾报警控制器（联动 型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11SF/C-H 型火灾报警控制器（联动 型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11SF/C-H 型火灾报警控制器（联动 型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-JBF5014 型火灾 报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-JBF5011 型火灾 报警控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-JBF5012 型火灾 报警控制器

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

No: Dz201511601

产品型号：JBF-TD802

共 21 页 第 11 页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	5.1.5	满足标准要求。	合 格	使用北京原杰电子 有限责任公司生产 的 YJG5201B 型电源
2	火灾报警信息的接 收与传输功能试验	5.8	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TB-JBF-11SF 型火灾报警控制器 (联动型)
3	监管报警信息的接 收与传输功能试验	5.8	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TB-JBF-11SF 型火灾报警控制器 (联动型)
4	故障报警信息的接 收与传输功能试验	5.8	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TB-JBF-11SF 型火灾报警控制器 (联动型)
5	屏蔽信息的接收与 传输功能试验	5.8	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TB-JBF-11SF 型火灾报警控制器 (联动型)
6	手动报警功能试验	5.8	功 能 正 常。	合 格	/
7	本机故障报警功能 试验	5.8	功 能 正 常。	合 格	/
8	自检功能试验	5.8	功 能 正 常。	合 格	/
9	电源性能试验	5.8	功 能 正 常。	合 格	/
10	绝缘电阻试验	5.13	1#试样有绝缘要 求的外部带电端 子与机壳之间的 绝缘电阻值: 大于 1000 M Ω ; 电源输 入端与机壳之间 的绝缘电阻值: 大 于 1000 M Ω 。	合 格	/
11	电气强度试验	5.15	功 能 正 常。	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：北大青鸟环宇消防设备股份有限公司
产品型号：JBF-TD802

№：Dz201511601
共 21 页 第 12 页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
12	射频电磁场辐射 抗扰度试验	5.16	功 能 正 常。	合 格	/
13	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	5.17	功 能 正 常。	合 格	/
14	静电放电抗扰度试验	5.18	功 能 正 常。	合 格	/
15	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	5.19	功 能 正 常。	合 格	/
16	浪涌（冲击）抗扰度试验	5.20	功 能 正 常。	合 格	/
17	电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验	5.22	功 能 正 常。	合 格	/
18	低温（运行）试验	5.23	功 能 正 常。	合 格	/
19	恒定湿热（运行）试验	5.24	功 能 正 常。	合 格	/
20	振动（正弦）（运行）试验	5.26	功 能 正 常。	合 格	/
21	冲击试验	5.29	—	—	样品质量超过5kg。
以下空白。					

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：北大青鸟环宇消防设备股份有限公司
产品型号：JBF-TD802

No: Dz201511601
共 21 页 第 13 页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	火灾报警信息的接收与传输功能试验	5.8	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11SF-H 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11SF-H 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11SF 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11SF 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11S 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11S 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TB-JBF-11S 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-JBF5010 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11S/CE 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11S/CE 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11SF/C-H 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11SF/C-H 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-JBF5014 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-JBF5011 型火灾报警控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-JBF5012 型火灾报警控制器

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：北大青鸟环宇消防设备股份有限公司
产品型号：JBF-TD802

No: Dz201511601
共 21 页 第 14 页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
2	监管报警信息的接收与传输功能试验	5.8	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11SF-H 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11SF-H 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11SF 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11SF 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11S 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11S 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TB-JBF-11S 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-JBF5010 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11S/CE 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11S/CE 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11SF/C-H 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11SF/C-H 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-JBF5014 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-JBF5011 型火灾报警控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-JBF5012 型火灾报警控制器

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：北大青鸟环宇消防设备股份有限公司
产品型号：JBF-TD802

No: Dz201511601
共 21 页 第 15 页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
3	故障报警信息的接收与传输功能试验	5.8	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11SF-H 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11SF-H 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11SF 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11SF 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11S 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11S 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TB-JBF-11S 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-JBF5010 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11S/CE 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11S/CE 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11SF/C-H 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11SF/C-H 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-JBF5014 型火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-JBF5011 型火灾报警控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-JBF5012 型火灾报警控制器

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：北大青鸟环宇消防设备股份有限公司
产品型号：JBF-TD802

No：Dz201511601
共 21 页 第 16 页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
4	屏蔽信息的接收与 传输功能试验	5.8	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11SF-H 型 火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11SF-H 型 火灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11SF 型火 灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11SF 型火 灾报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11S 型火灾 报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11S 型火灾 报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TB-JBF-11S 型火灾 报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-JBF5010 型火灾 报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11S/CE 型火灾报警控制器（联动 型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11S/CE 型火灾报警控制器（联动 型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11SF/C-H 型火灾报警控制器（联动 型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11SF/C-H 型火灾报警控制器（联动 型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-JBF5014 型火灾 报警控制器（联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-JBF5011 型火灾 报警控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-JBF5012 型火灾 报警控制器

No : Dz201511601


共 21 页 第 17 页

1) 测试场地: 3 米法半电波暗室


2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	N5181A	合 格
功率放大器	CBA1G-250	合 格
组合天线	AM9144	合 格
转台控制器	C0 2000	合 格

3) 受试设备连接图

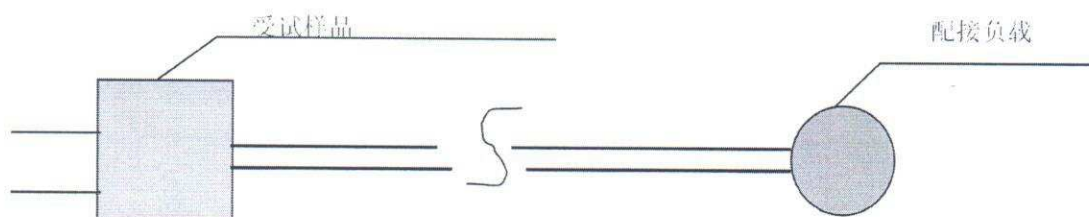

4) 试验布置示意图

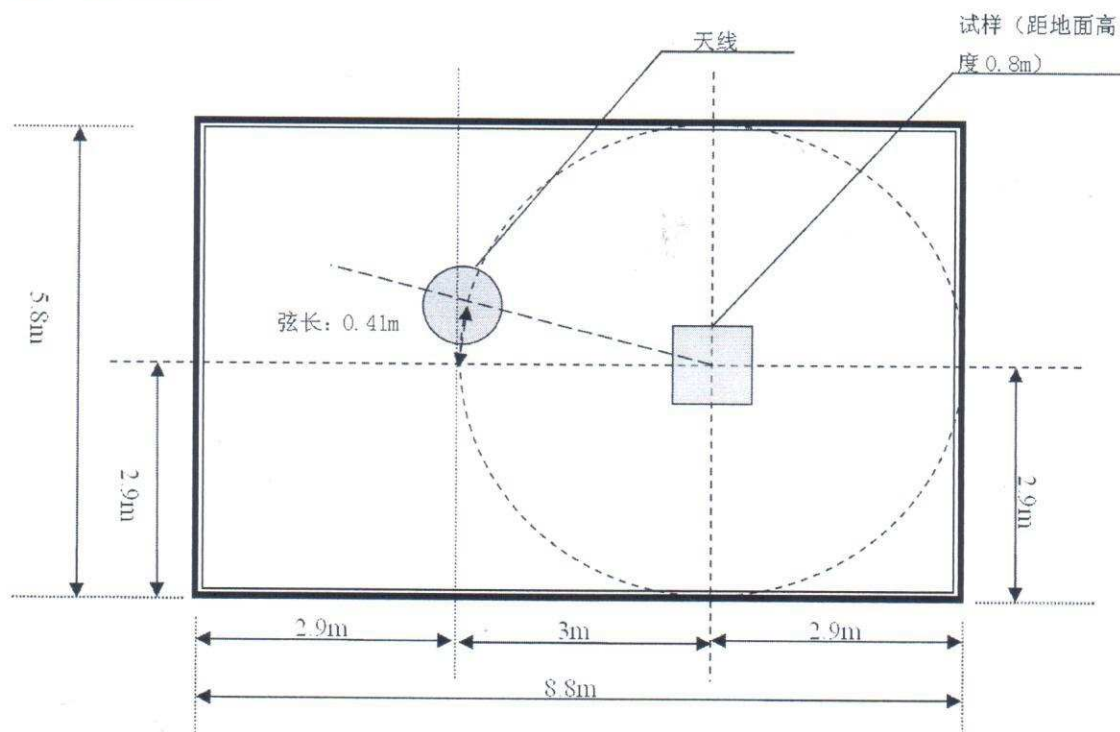

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201511601

共 21 页 第 18 页


射频场感应的传导骚扰抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 电磁屏蔽室


2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	2023B	合格
功率放大器	CBA9450	合格
电磁注入钳	KEMZ801	合格
耦合去耦网络	CDN M016	合格

3) 受试设备连接图

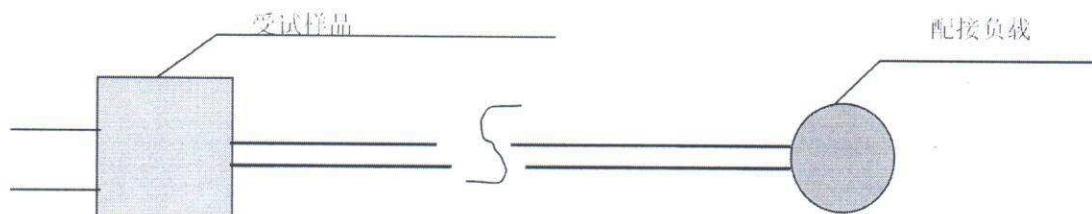

4) 试验布置示意图

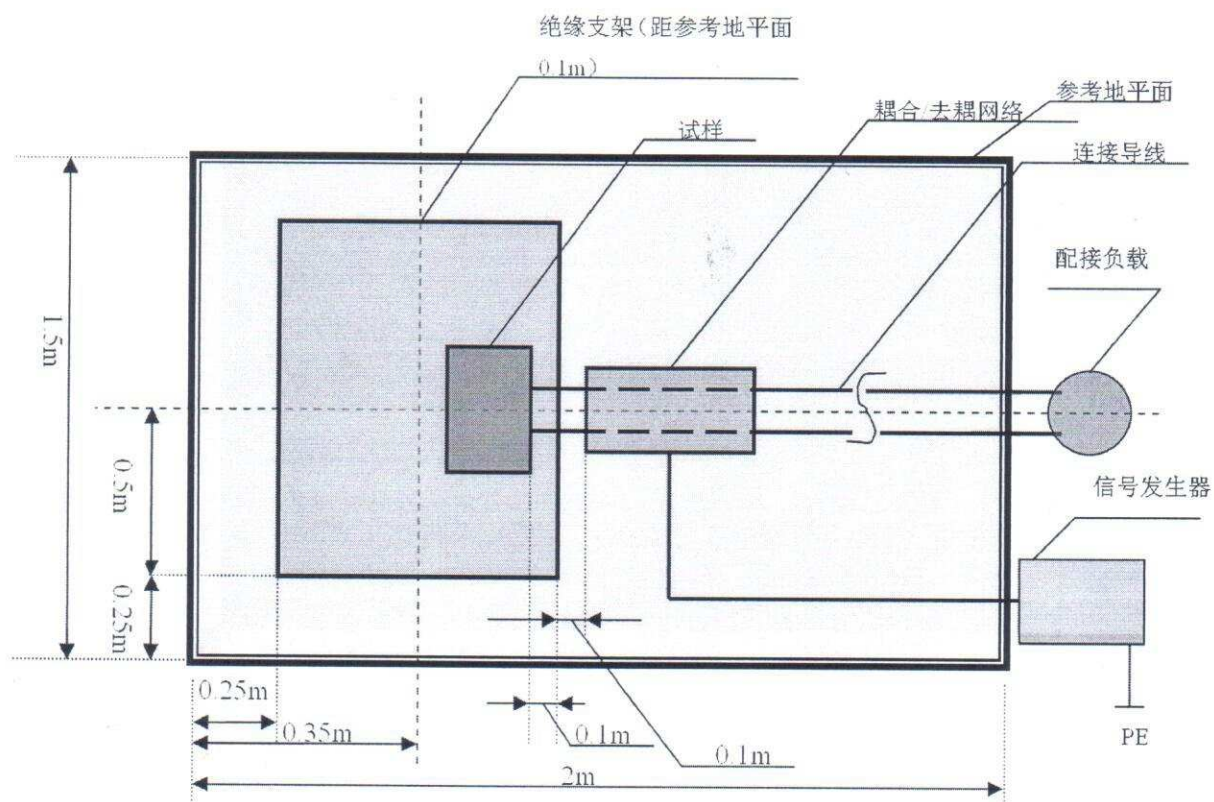

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201511601


共 21 页 第 19 页

静电放电抗扰度试验布置示意图


- 1) 测试场地: 试验室
- 2) 仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电发生器	NSG435	合格

- 3) 受试设备连接图

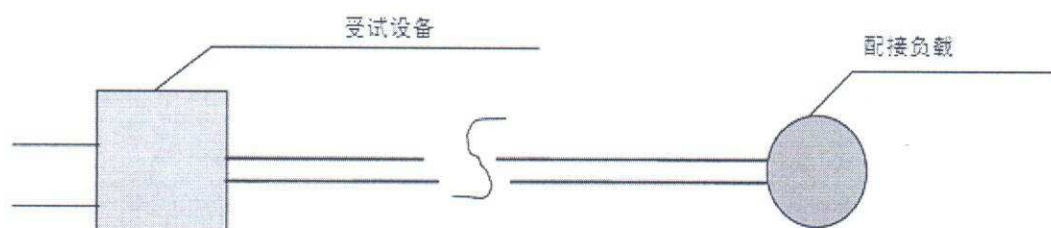

- 4) 试验布置示意图

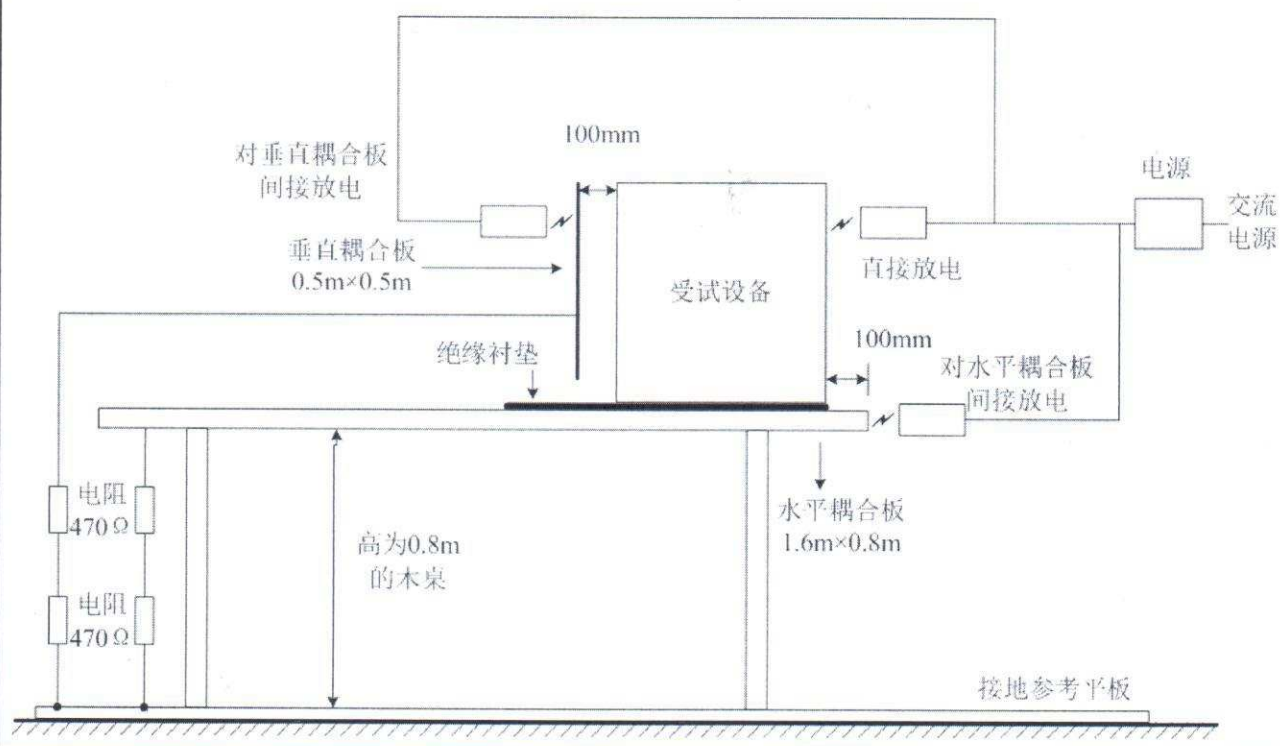

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201511601


共 21 页 第 20 页

电快速瞬变脉冲群抗扰度试验布置示意图


- 1) 测试场地: 试验室
- 2) 仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
三相电瞬变试验装置	NSG3060	合格

- 3) 受试设备连接图

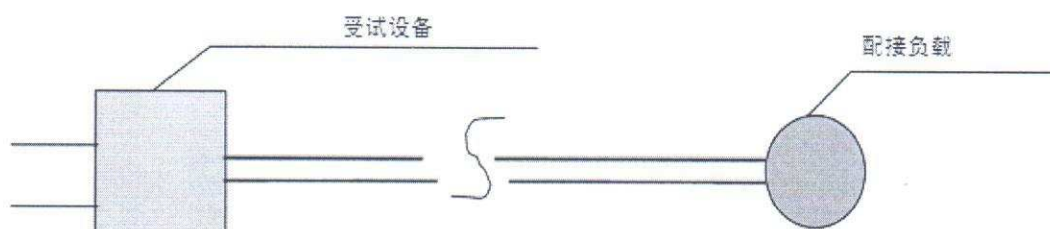

- 4) 试验布置示意图

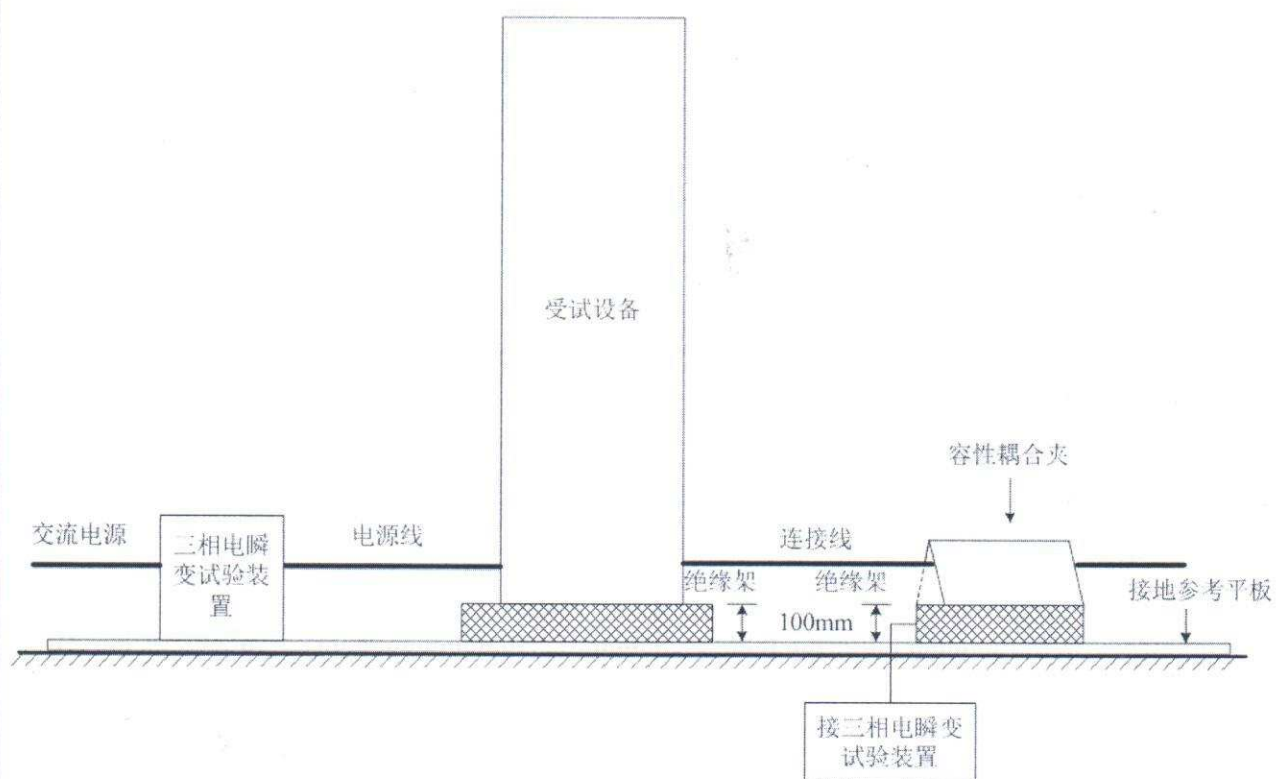

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201511601

共 21 页 第 21 页


浪涌（冲击）抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地：试验室

2) 仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
浪涌发生器	NSG2050/CDN117	合格

3) 受试设备连接图

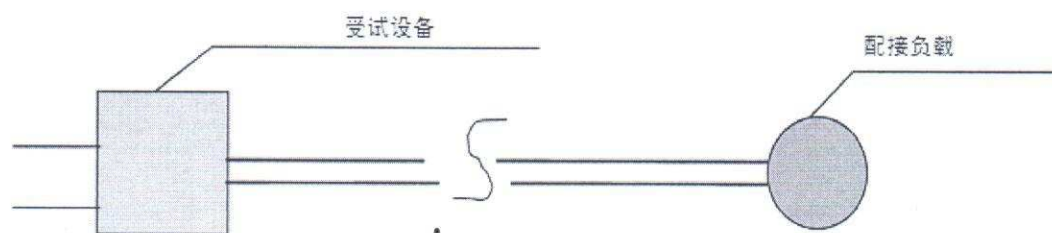

4) 试验布置示意图

